КУЮЖ.674152.012-10Э3

Перв. примен. КУЮЖ.674152.012

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

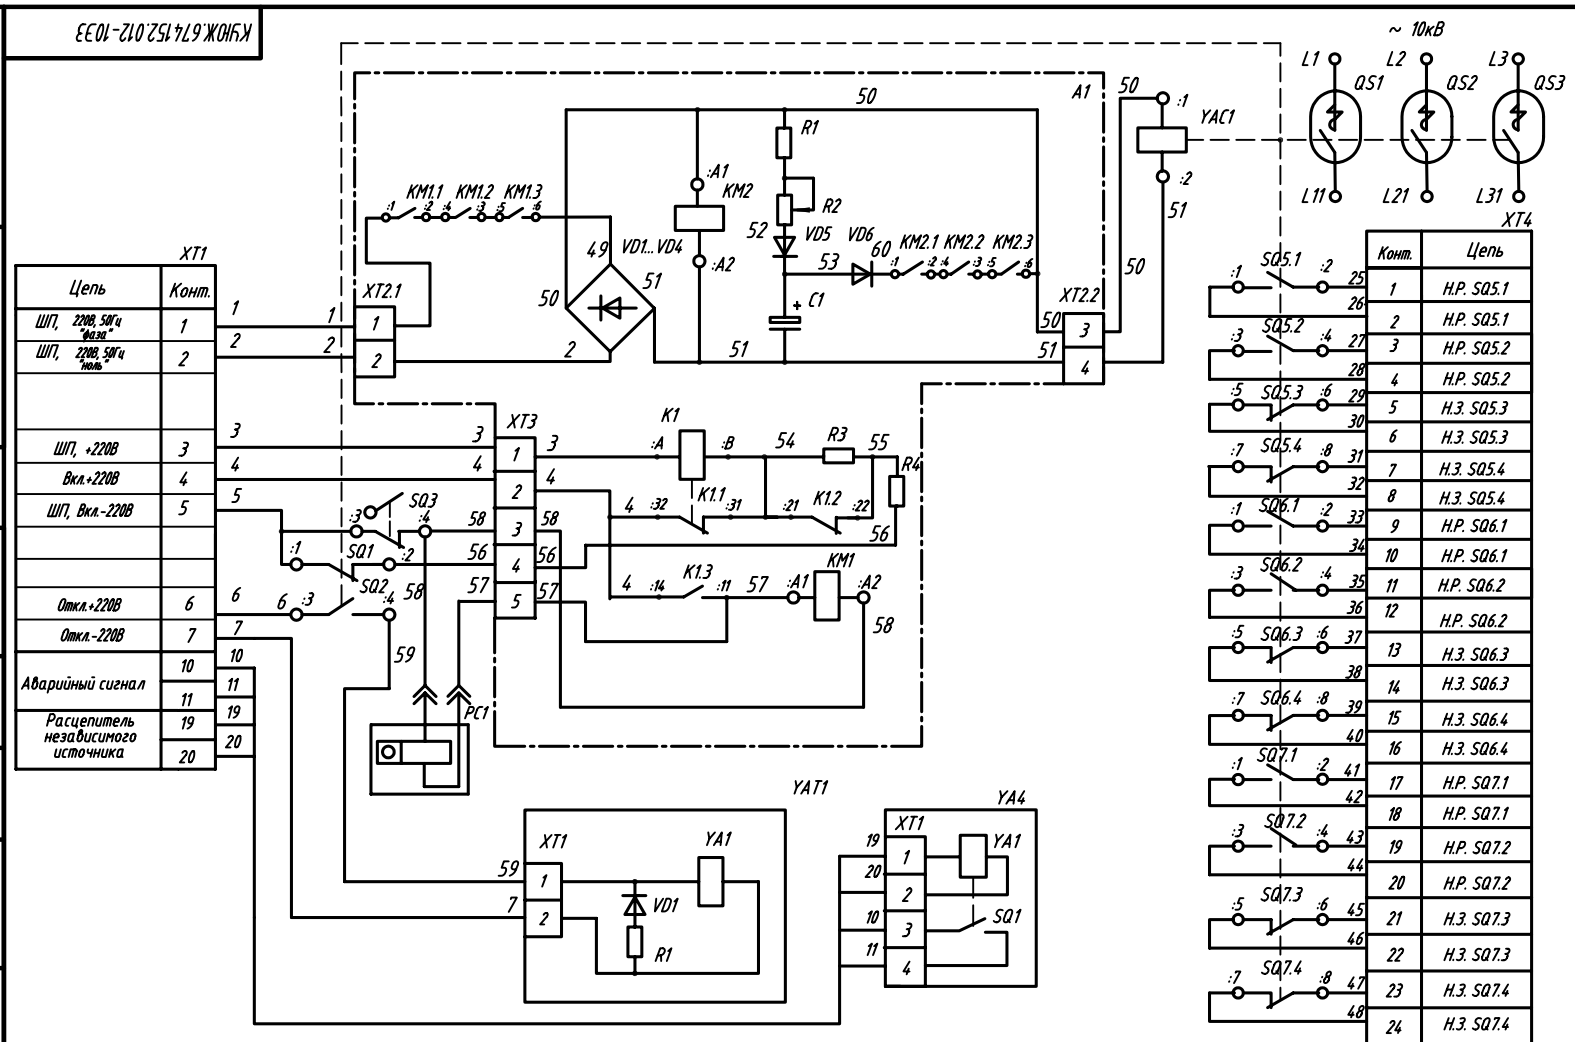

Цепь	Конт.
ШП, 220В, 50Гц "фаза"	1
ШП, 220В, 50Гц "ноль"	2
ШП, +220В	3
Вкл.+220В	4
ШП, Вкл.-220В	5
Откл.+220В	6
Откл.-220В	7
Аварийный сигнал	10
	11
Расцепитель независимого источника	19
	20

Конт.	Цепь
1	Н.Р. SQ5.1
2	Н.Р. SQ5.1
3	Н.Р. SQ5.2
4	Н.Р. SQ5.2
5	Н.З. SQ5.3
6	Н.З. SQ5.3
7	Н.З. SQ5.4
8	Н.З. SQ5.4
9	Н.Р. SQ6.1
10	Н.Р. SQ6.1
11	Н.Р. SQ6.2
12	Н.Р. SQ6.2
13	Н.З. SQ6.3
14	Н.З. SQ6.3
15	Н.З. SQ6.4
16	Н.З. SQ6.4
17	Н.Р. SQ7.1
18	Н.Р. SQ7.1
19	Н.Р. SQ7.2
20	Н.Р. SQ7.2
21	Н.З. SQ7.3
22	Н.З. SQ7.3
23	Н.З. SQ7.4
24	Н.З. SQ7.4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Панель управления КУЮЖ.687282.034-01	1	
C1	Конденсатор К50-17-400В-1000мкФ±$^{50}_{20}$%-В		
	ТУ11-84 ОЖО.464.110 ТУ	1	
K1	Реле РП21М-004-УХЛ4 Б, 60В, пост.тока		
	с розеткой типа 1, ТУ16-523.593-80	1	
KM1	Пускатель ПМ12-025103 Б УХЛ4, 220В		
	ИГФР.644236.033ТУ	1	
KM2	Пускатель ПМ12-004153 Б УХЛ4, 220В,		
	ИГФР.644236.033ТУ	1	
R1	Резистор С5-35В-16-4,7 Ом ±5% ОЖО.4675511ТУ	1	
R2	Резистор ППБ-15Е 10 Ом ±10% ОЖО.468.555ТУ	1	
R3,R4	Резистор С5-35В-8-3 кОм ±5% ОЖО.4675511ТУ	2	
VD1...VD4	Диод Д112-25Х-10 ТУ43.69-05755571-008-97	4	
VD5, VD6	Диод Д112-10Х-10 ТУ43.69-05755571-008-97	2	
XT2	Колодка клеммная G5/4, фирма Phoenix Contact		
	код 27 16 04 6	1	
XT3	Колодка клеммная G5/6, фирма Phoenix Contact		
	код 27 16 06 2	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
PC1	Счетчик импульсов СИ 206-1 УХЛ4,		
	220В переменного тока ТУ25-01.888-78	1	
QS1...QS3	Камера дугогасительная вакуумная (см. табл.)	3	
SQ1...SQ3	Узел контактный МБК БКЖИ.685112.007	3	
SQ5...SQ7	Блок вспомогательных контактов (БВК-10)		
	КУЮЖ.642235.001	3	
XT1, XT4	Колодка клеммная КУЮЖ.687228.003-01	1	
YAC1	Электромагнит включения КУЮЖ.677169.008-02	1	220В; 35А
YAT1	Электромагнит КУЮЖ.677169.018	1	220В; 0,45А
YA4	Расцепитель независимого источника		
	КУЮЖ.677169.010-01	1	220В; 0,45А

Обозначение	QS1...QS3
КУЮЖ.674152.012-10	КДВХ4-10-20/1600 УХЛ2
-11	ИМПБ.686484.017ТУ
-12	
КУЮЖ.674152.012-40	КДВА5-10-20/1600 УХЛ2
-41	МИБД.686484.025ТУ
-42	

1. Наличие и исполнение расцепителя YA4, исполнение электромагнита YAT1 определяется картой заказа по ТУ.
2. Исходное положение контактов SQ1, SQ2, SQ5...SQ7 обеспечено предварительным их включением.
3. Выводы SQ1... SQ3 обозначены условно: 1,2 - н.р.; 3.4 - н.з.

КУЮЖ.674152.012-10Э3

Выключатель вакуумный типа ВБ10-20

Схема электрическая принципиальная

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Загороднева		
Пров.		Басов		
Т.контр.				
Н.контр.		Миронова		
Утв.		Чайка		

Лит. 0 А | Масса | Масштаб

Лист | Листов 1

Ввод: Киченазова d №: 152012-10q Копировал Формат А4х4