



ЕЕ92-210.251.719.ЖЮЖУ

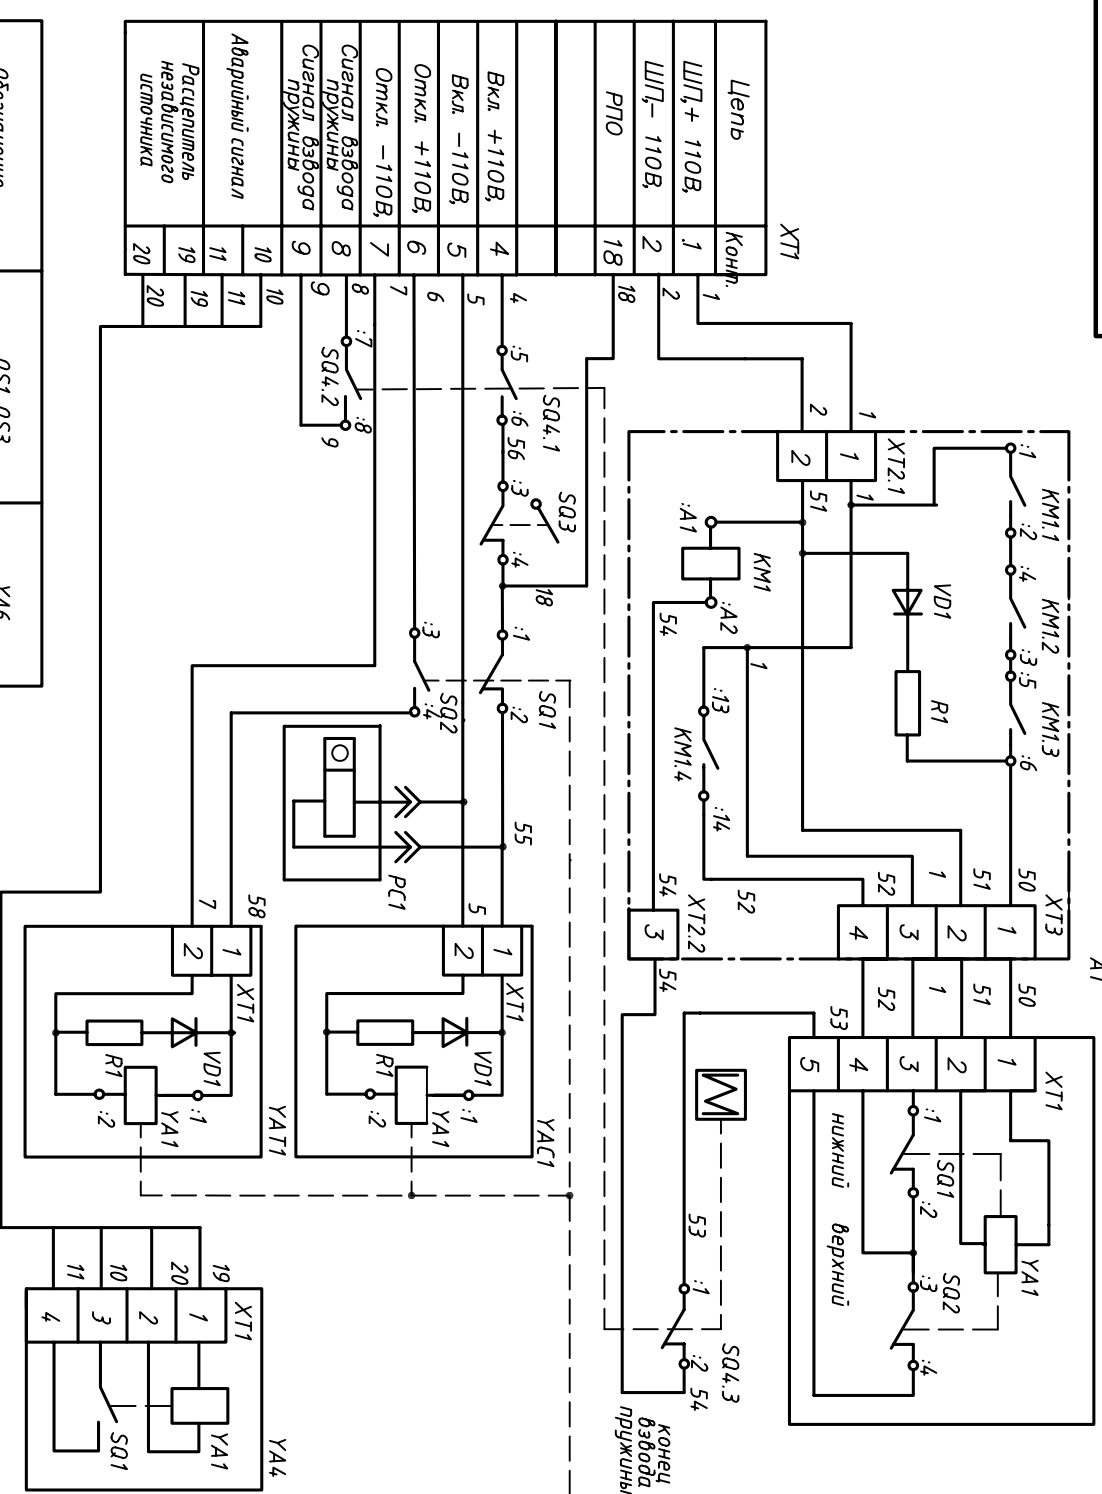

Обозначение	QST...OS3	УА6
КЧЮЖ.674.152.012-26.27.28	КДВХ4-10-20/1600 УХЛ12	КЧЮЖ.677169.007-01
КЧЮЖ.674.152.012-56.57.58	КДВ45-10-20/1600 УХЛ12	КЧЮЖ.677169.007-03

расцепителя УА4 определяется картой заказа по ТУ.
 2. Исходное положение контактов SQ1, SQ2, SQ5...SQ7 выключателя и микровыключателя SQ2 электромагнита УА6 обеспечено преобразителями их выключением.
 3. Выходы SQ1...SQ3 обозначены условно: 1,2 - н.р.; 3,4 - н.з.

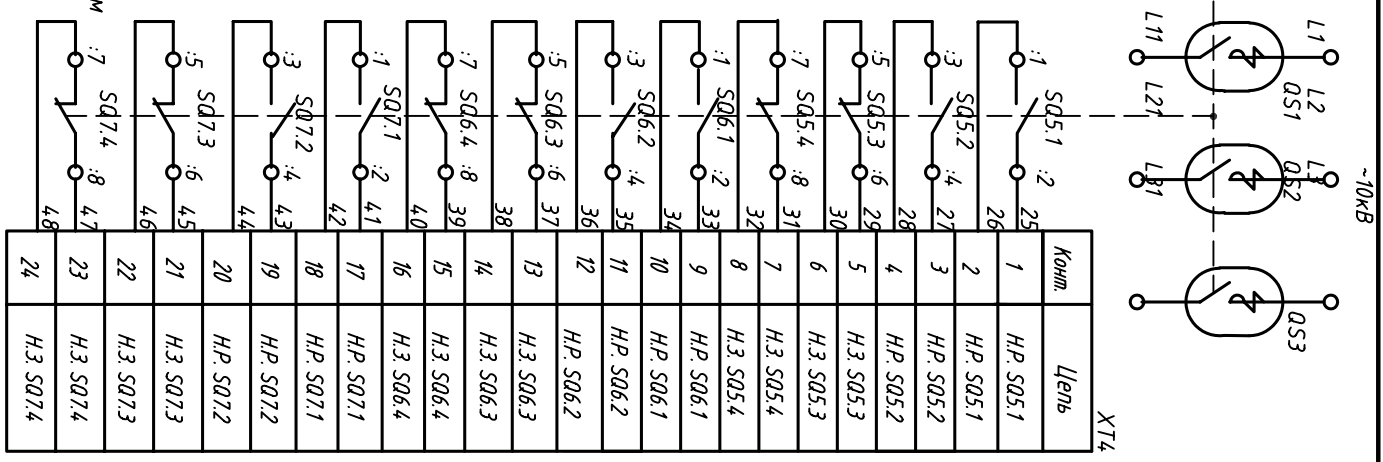

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примеч.
РС1	Счетчик импульсов СИ 206-1 УХЛ4, 110В постоянного тока ТУ25-01.888-78	1	
QST...OS3	Камера дугогасительная вакуумная (см. табл.)	3	
SQ1...SQ3	Узел контактный МК БКЖИ.685112.007	3	
SQ4...SQ7	Блок вспомогательных контактов (БВК-10)	4	
КЧЮЖ.642235.001		4	
XT1, XT4	Колодка клеммная КЧЮЖ.687228.003-01	1	
УАС1	Электромагнит КЧЮЖ.677169.019-02	1	110В, 0,9А
УАТ1	Электромагнит КЧЮЖ.677169.018-01	1	110В, 0,9А
УА4	Расцепитель независимого устоичника КЧЮЖ.677169.010-02	1	110В, 0,9А
УА6	Электромагнит (см. табл.)	1	
А1	Панель управления КЧЮЖ.687282.030-01	1	
КМ1	Пускатель ПМ12-025103 Б УХЛ4, 110В ТУ16-89 ИЛ.ФР.644236.033 ТУ	1	
Р1	Резистор С2-ЗЭМ-2И 62 Ом±5%-1Г ШКАБ.434.110.007ТУ	1	
VD1	Диод Д112-10Х-10 ТУ16-729-227-79	1	
XT2	Колодка клеммная 65/3 фурма Phoenix Contact код 27 16 03 3	1	
XT3	Колодка клеммная 65/4 фурма Phoenix Contact код 27 16 04 6	1	

1. Исполнение электромагнитов УАС1 и УАТ1, наличие и исполнение

Имя	Лит	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Завод	Завод		
Т.контр.	Контр.			
Исполн.	Исполн.			
Упр.	Упр.			

Вход: Кувезаво д П:152012-269 Компробал формат А4х3