


КЭОЗ-000.051.09 ЖИВУМ

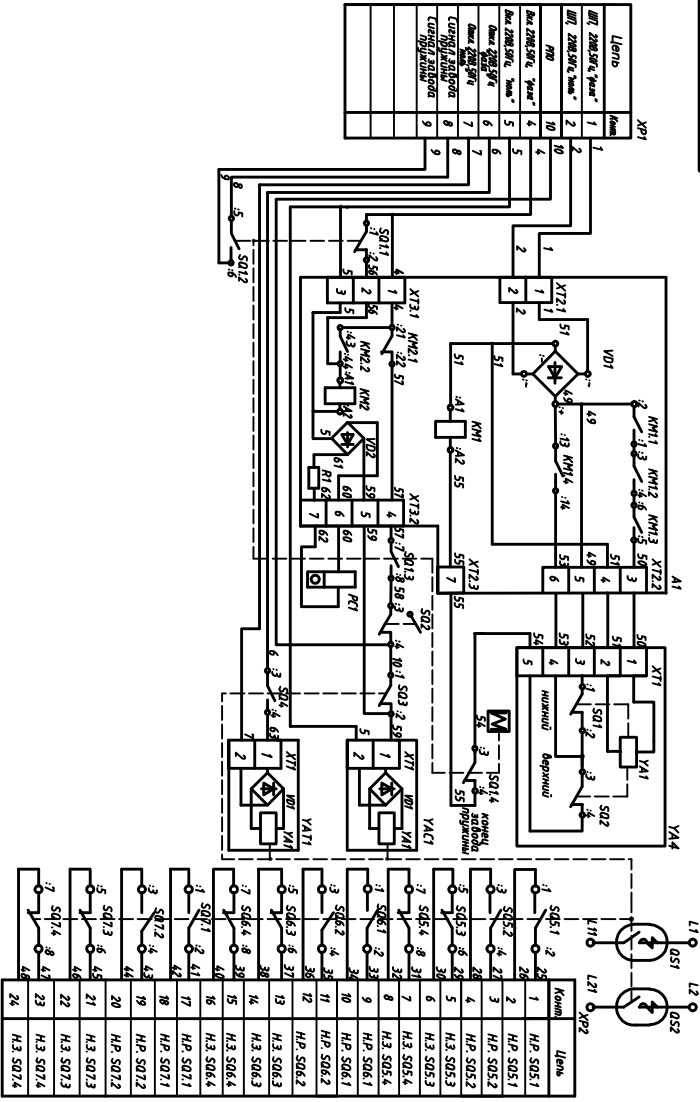

| Лист | Обозначение | Код | Примеч. |
|------|---|-----|---------|
| А1 | Пульт управления КЭОЗ.027282.029 | 1 | |
| КМ1 | Комплект ПМТ-025103 УХЛ6 В 220В (1х) | 1 | |
| КМ2 | ТЭ 34.272-142-00216823-2005 | 1 | |
| КМ3 | Комплект-блок ПМТ-004220 УХЛ6 В 220В (2х20) | 1 | |
| КМ4 | ТЭ 34.272-142-00216823-2005 | 1 | |
| КМ5 | Резистор СС-35В-В-21 ЖВН-5Х ДЖК.651.551.174 | 1 | |
| КМ6 | Мест выжимательный КВРС 2510 | 1 | |
| КМ7 | Мест выжимательный КВРС 308 | 1 | |
| КМ8 | Контакты клеммная КЛ К6/8 РА DS код 29.401.0053.0 | 2 | |

| Лист | Обозначение | Код | Примеч. |
|------|--|-----|------------|
| РС1 | Счетчик импульсов СЧ 206-1 УХЛ6 | 1 | |
| РС2 | ИВВ посылного тока Т125-01888-78 | 1 | |
| РС3 | Контакт выжимательный ВжмУмТя | 2 | |
| С01 | Блок выжимательных контакторов (БВК-10) | 1 | |
| С02 | Узел контактный БК БЖК.651.72.007 | 3 | |
| С03 | Блок выжимательных контакторов (БВК-10) | 3 | |
| ХР1 | Вилка деп. №6 код 09.33.016.26016000 "НАРТИНГ" | 1 | |
| ХР2 | Вилка деп. №6 код 09.33.024.26016000 "НАРТИНГ" | 1 | |
| УА1 | Элементы КЭОЗ.617169.057-03 | 1 | 220В; 6,0А |
| УА2 | Элементы КЭОЗ.617169.057-03 | 1 | 220В; 6,0А |
| УА3 | Элементы КЭОЗ.617169.054 | 1 | 220В; 6,0А |

1. Наличие галочки указывает на то, что ПЭТ определяется требованиями заказчика.
 2. Исходное положение контактов С03, С07 выжимательных и микровыжимательных их выключен.
 3. Выбор С02...С04 обозначен галочкой: 12 - н.р.; 34 - н.з.

4. Функциональное название контактов:
 SQ1...SQ14 - контакты окончания завода прижимы выключен;
 SQ2 - контакт блокировочный при выжимательных-выжимательных;
 SQ3 - контакт блокировочный в цепи отключен;
 SQ4 - контакт блокировочный в цепи отключен;
 SQ5...SQ7 - контакты для выжимки отключающих цепей.

| Обозначение | Шифр обозначения | Материал |
|--------------------|-------------------|------------|
| КЭОЗ.000.051.09-01 | 0000-01-051.09-01 | 220В; 50Гц |

КЭОЗ.614.153.009-2033
 Сервис ВВ-35.53
 Служба технической поддержки