



КЭЮЖ.674.153.001-1933

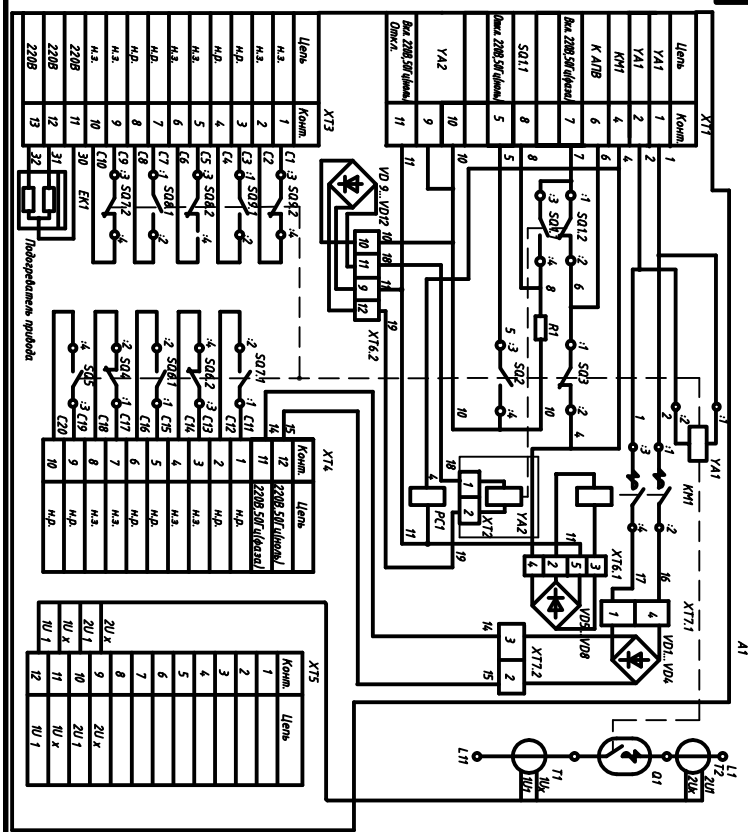

Э функциональное наименование элементов:
 SQ1...SQ4 - коммутаторы блокирующие для внешних вспомогательных цепей;
 SQ1 - коммутатор блокировочный в цепи включения выключателя;
 SQ2 - коммутатор блокировочный в цепи отключения выключателя;
 SQ3 - коммутатор блокировочный в цепи отключения выключателя;
 SQ4 - коммутатор блокировочный в цепи отключения выключателя;
 SQ11, SQ12 - коммутаторы блокировочные в цепи подпорного включения выключателя.

Обозначение	Цифровое обозначение	Исполнитель	Напряж. питания прибора	U, А	Обозначение	Исполнитель	Т1, Т2
КЭЮЖ.674.153.001-19	ВЭСЭТ-27.51У-25/630 УХЛ1-220В	Исполнитель	220В	630	КЭЮЖ.Э03Э13.011-10	ИЭНУ-200 УХЛ1-220В	ТВ35-Л-400/5 ХЛ2
-20	ВЭСЭТ-27.51У-25/630 УХЛ1-220В	Исполнитель	220В	630	КЭЮЖ.Э03Э13.011-10	ИЭНУ-200 УХЛ1-220В	ТВ35-Л-220/5 ХЛ2
-21	ВЭСЭТ-27.51У-25/630 УХЛ1-220В	Исполнитель	220В	630	КЭЮЖ.Э03Э13.011-10	ИЭНУ-200 УХЛ1-220В	ТВ35-Л-500/5 ХЛ2

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Прибор (см. табл. 1)	1	
ЕК2, ЕК3	Нагреватель турбулентный КЭЮЖ.68ВВ17.001	2	220В, 0,4кВт
Q1	Контактная аппаратура выключателя КДВ-35-25/1600 УХЛ2.1 ИМП.68В485.0091У	1	
Т1, Т2	Трансформатор тока Т96-517.650-77 (см. табл. 1)	2	

1. Выбрав SQ1...SQ4 обозначены источник 1,2 - н.д.: 3,4 - н.д.
 2. Значения схемы SQ1...SQ4 зааржаны во включенном состоянии по умолчанию.

КЭЮЖ.674.153.001-1933	Исполнитель	Дата	Подпись
Схематическая	Исполнитель	Дата	Подпись
Электронная	Исполнитель	Дата	Подпись
Проверка	Исполнитель	Дата	Подпись
Испытание	Исполнитель	Дата	Подпись
Сдача	Исполнитель	Дата	Подпись