
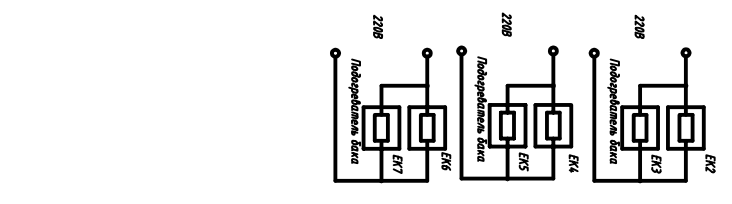


КСЮЖ.6.74.153.001

КСЮЖ.6.74.153.001

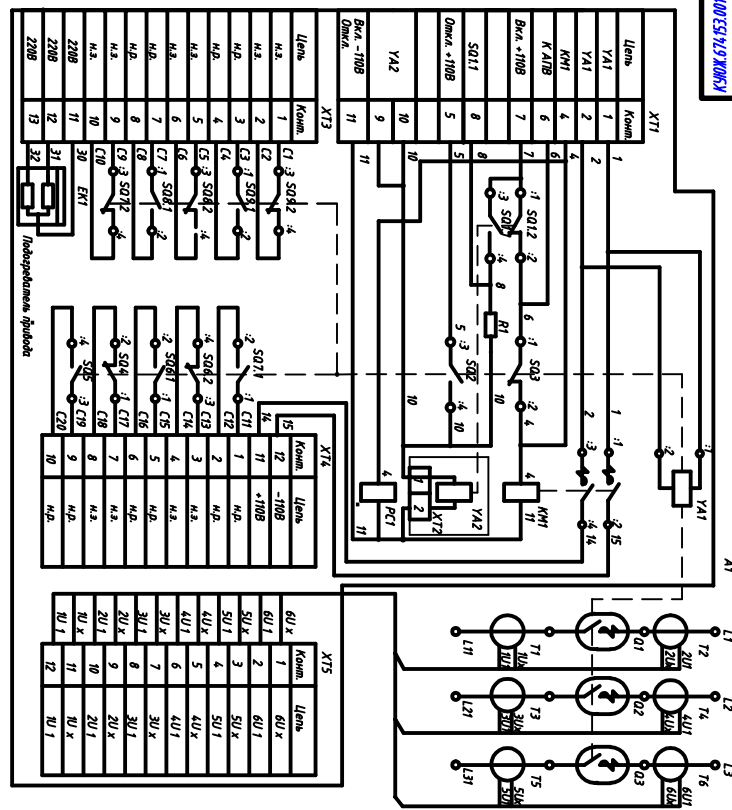

Обозначение	Условное обозначение	Наименование	Напряж. питания прибора	№,4	Обозначение	Условное обозначение	Наименование	Т.Л. Т6
КСЮЖ.6.74.153.001	-01	ВБЭ3Т-35И-25/1600 УХЛ11 П108	110В	630	КСЮЖ.ЭВЭ3Т.01-01	ПЭМЧ-500 УХЛ11 П108	ТБЭС-Л-1500/5 Х1/2 ТБЭС-Л-600/5 Х1/2 ТБЭС-Л-1200/5 Х1/2 ТБЭС-Л-1500/5 Х1/2	
-02								
-03								
-04								

№з. обозначение	Наименование	Код	Примечание
A1	Прибор (см. табл. I)	1	
ЕК2, ЕК7	Направляющая проводки КСЮЖ.6.74.153.001	6	220В, 0,4 квт
О1, О3	Контакт выключателя выключателя	3	
ТЛ, Т6	Триггерный лампа ТУ6-517.650-77	6	[см. табл. I]

3. Функциональное назначение элементов:
 SQ1...SQ5 - контакты коммутирующие для внешних автоматических цепей;
 SQ2 - контакт блокировочный в цепи включения выключателя;
 SQ11, SQ12 - контакты блокировочные в цепи подбора включения выключателя.

1. Выходы SQ1...SQ5 обозначены условно: 1,2 - н.р.; 3,4 - н.з.
 2. Элементы схемы SQ1, SQ5 упрощены до включения их в цепь питания.

КСЮЖ.6.74.153.001	КСЮЖ.6.74.153.001	КСЮЖ.6.74.153.001	КСЮЖ.6.74.153.001
КСЮЖ.6.74.153.001	КСЮЖ.6.74.153.001	КСЮЖ.6.74.153.001	КСЮЖ.6.74.153.001
КСЮЖ.6.74.153.001	КСЮЖ.6.74.153.001	КСЮЖ.6.74.153.001	КСЮЖ.6.74.153.001